


Κατάλογος φωτιστικών (Κτίριο 1, Α' ΟΡΟΦΟΣ)								
Ευρετήριο	Κατασκευαστής	Όνομα στοιχείου	Αριθμός είδους	Εξοπλισμός	Φωτεινή ροή	Συντελεστής συντήρησης	Ισχύς σύνδεσης	Αριθμός
1	PETRIDIS	PLEXI ROUND 300 LED 25W WARM	8231098_	1x LED PLEXI ROUND 25W 2000lm 3000K	2000 lm	0.80	28 W	5
2	PETRIDIS	FOGLIO Q S LED 28W Neutral	29501_	1x LED FOGLIO 28W 4000K	3100 lm	0.80	31 W	10

#	Όνομα	Παράμετροι	Min	Max	Μέσος όρος	Min/Μέσο	Min/Max
1	Επίπεδο εργασίας (ΠΡΟΘΛΑΜΟΣ WC)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	203 lx	282 lx	246 lx	0.83	0.72
2	Επίπεδο εργασίας (WC ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	191 lx	263 lx	231 lx	0.83	0.73
3	Επίπεδο εργασίας (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	356 lx	685 lx	558 lx	0.64	0.52
4	Επίπεδο εργασίας (ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	56.4 lx	146 lx	108 lx	0.52	0.39

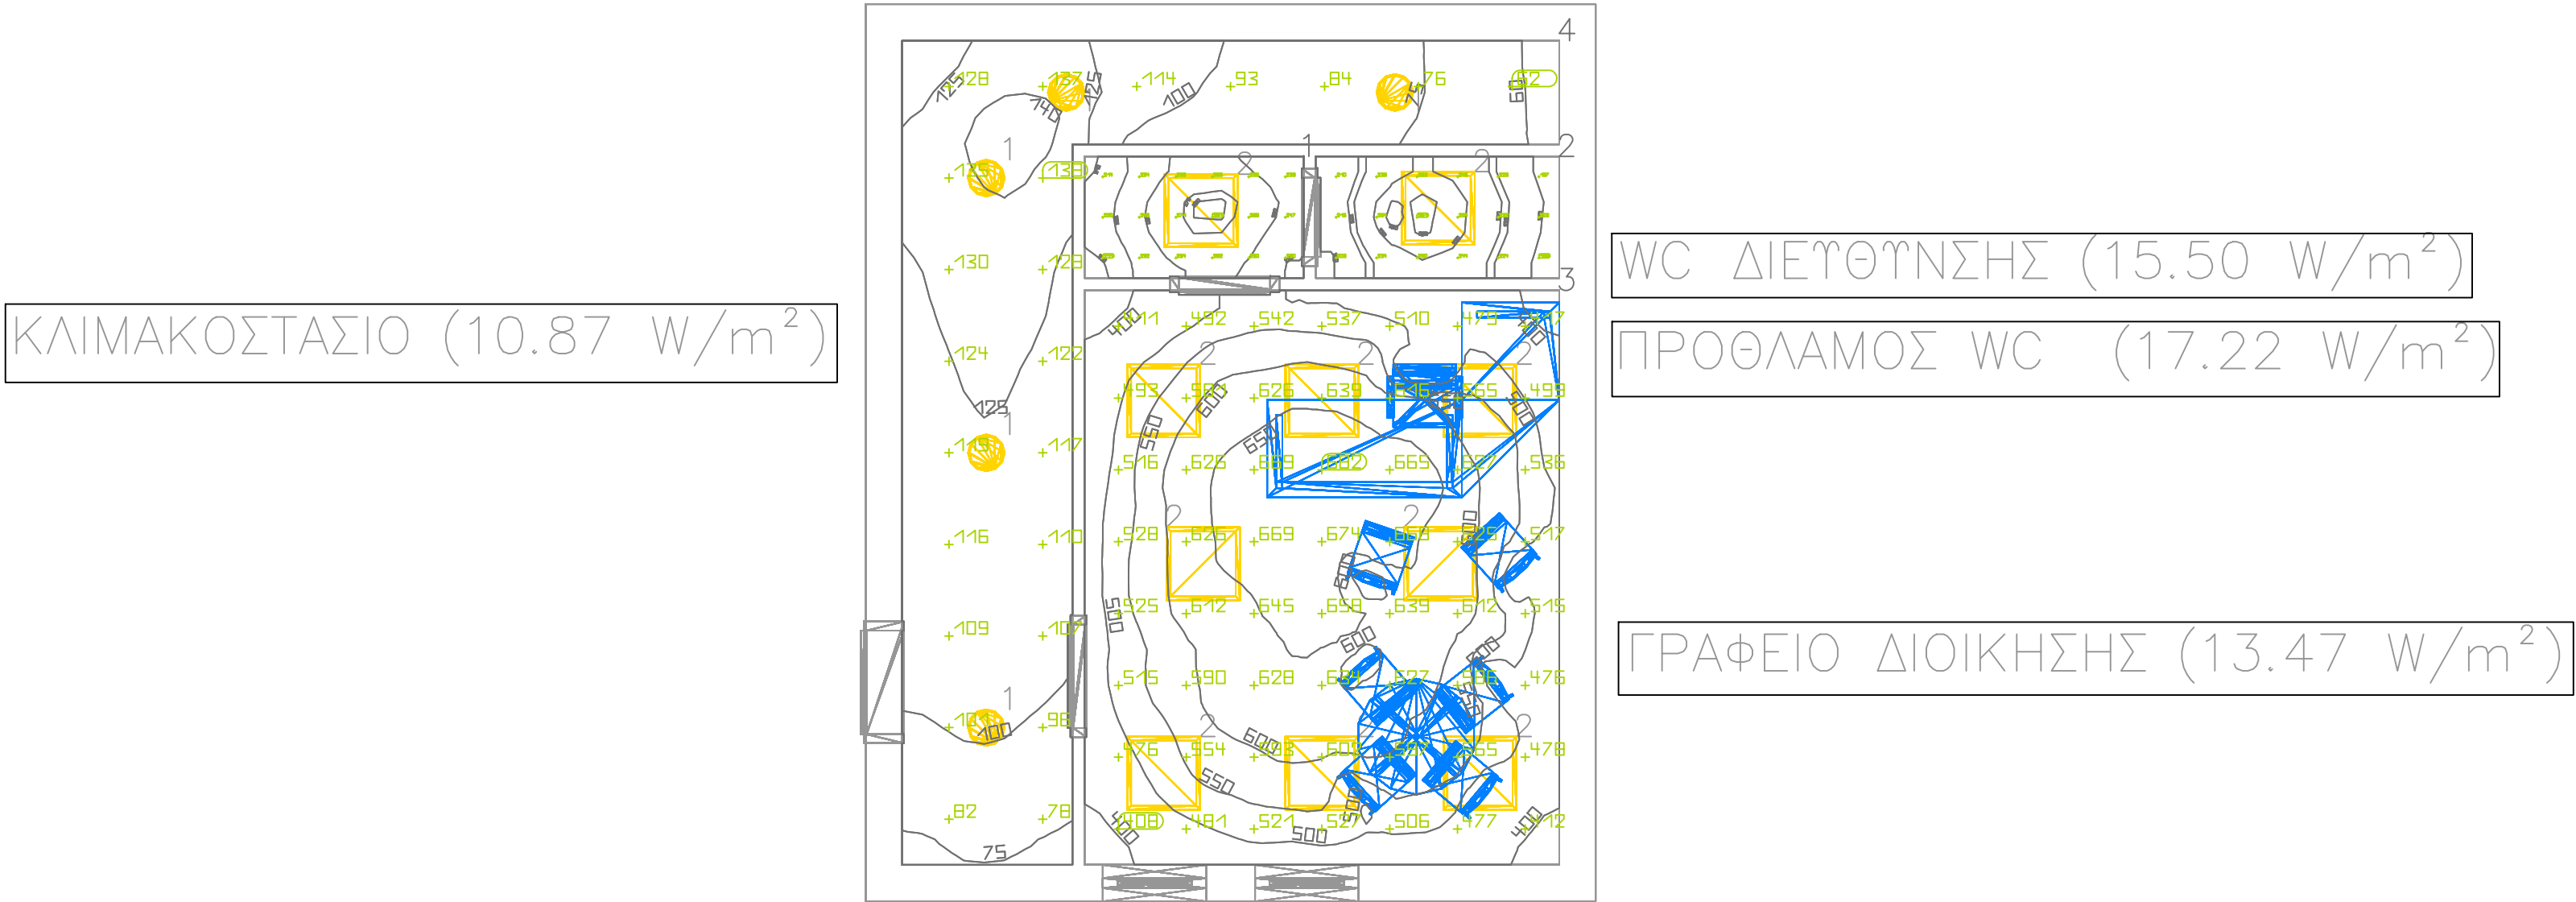

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΣΗ:	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΡΓΟ:	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
-------	---

ΜΕΛΕΤΗ:	Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ
---------	-------------

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ ΚΑΙ Δ	Φ05
---------------	---	-----

ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΙΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Α.Μ.Τ.Ε.Κ. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΔΜ: 075104 Α.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Π. ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΧΗΤΡΙΚΟΣ ΕΜΠ, Α.Τ. ΤΕΕ 45893 ΑΥΓΗΣ, ΣΕΛΕΥΣΗ ΠΗΛΑΓΙΔΑ, Α.Τ. ΕΙΔΙΚΗΛΑ ΑΔΜ: 220039 ΕΛΛ.Σ.Μ.Ε.Ε.Ε. ΑΦΜ: 997702010 ΔΟΥ: ΝΕΑΤ.ΙΩΝΙΑΣ
---------	---------	---