

Κατάλογος φωτιστικών (Κτίριο 1, ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ)								
Ευρετήριο	Κατασκευαστής	Όνομα στοιχείου	Αριθμός είδους	Εξοπλισμός	Φωτεινή ροή	Συντελεστής συντήρησης	Ισχύς σύνδεσης	Αριθμός
1	PETRIDIS	3F LINDA LED 1x18W 3180lm NEUTRAL L1270mm	511423	1x 3F LINDA LED	2800 lm	0.80	18.2 W	5
2	PETRIDIS	PLEXI ROUND 450 LED 30W WARM	8231078_	1x LED PLEXI ROUND 30W 3800lm 3000K	3800 lm	0.80	33 W	2

#	Όνομα	Παράμετροι	Min	Max	Μέσος όρος	Min/Μέσο	Min/Max
1	Επίπεδο εργασίας (ΑΠΟΘΗΚΗ– ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ 1)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	95.7 lx	176 lx	142 lx	0.67	0.54
2	Επίπεδο εργασίας (ΑΠΟΘΗΚΗ– ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ 2)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	99.2 lx	177 lx	142 lx	0.70	0.56
3	Επίπεδο εργασίας (ΑΠΟΘΗΚΗ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	131 lx	210 lx	176 lx	0.74	0.62
4	Επίπεδο εργασίας (ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	110 lx	294 lx	203 lx	0.54	0.37
5	Επίπεδο εργασίας (ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ (ΥΠΟΛΟΓ.ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ))	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	127 lx	159 lx	149 lx	0.85	0.80


ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ (ΥΠΟΛΟΓ.ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ) (21.20 W/m²)

ΑΠΟΘΗΚΗ (4.64 W/m²)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (3.10 W/m²)

ΑΠΟΘΗΚΗ– ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ 1 (2.29 W/m²)

ΑΠΟΘΗΚΗ– ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ 2 (2.29 W/m²)

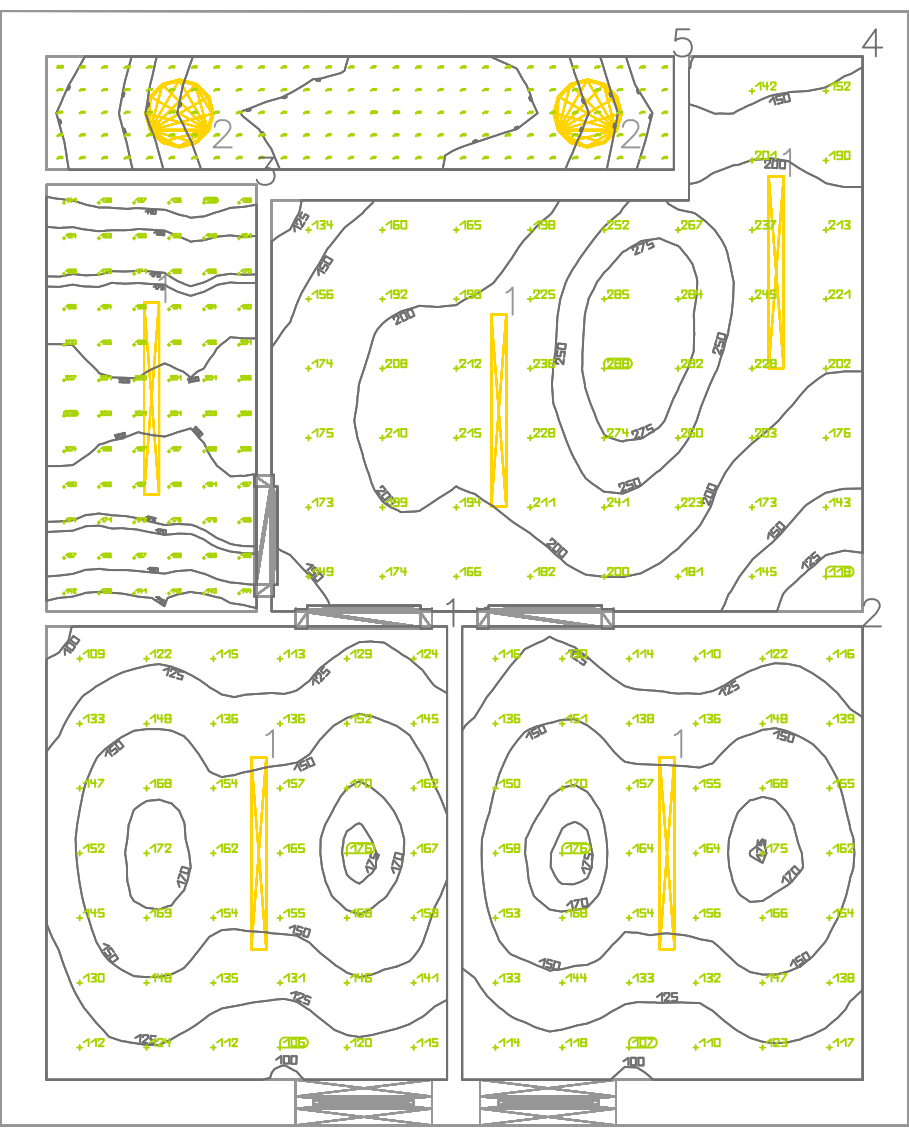

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΣΗ:	ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΡΓΟ:	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
-------	---

ΜΕΛΕΤΗ:	Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ
---------	-------------

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΣ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ ΚΑΙ Δ	Φ04
---------------	--	-----

ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Μ.Τ.Ε.Κ. ΕΝΔΕΙΚΝΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΔΩΚΕ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΗΛ: 210 27 11 11 11 ΑΦΜ: 0751947 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Π. ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΑΘΕΡ. ΜΗΧΑΤΕΧΝΙΚΟΣ, Α.Μ.Τ.Ε.Κ. 1553 ΑΥΛΟΣ 32, ΝΕΟ ΠΗΛΙΟ 151 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 20000 FAX: 210 200010 ΑΦΜ: 997702010 ΔΟΥ: ΝΕΑΕ ΙΩΝΙΑΣ
---------	---------	---